


Блок управления огнезадерживающими клапанами БУОК-4
 подбор модификации

БУОК-4 СВТ1163.

4 X - X 1 0

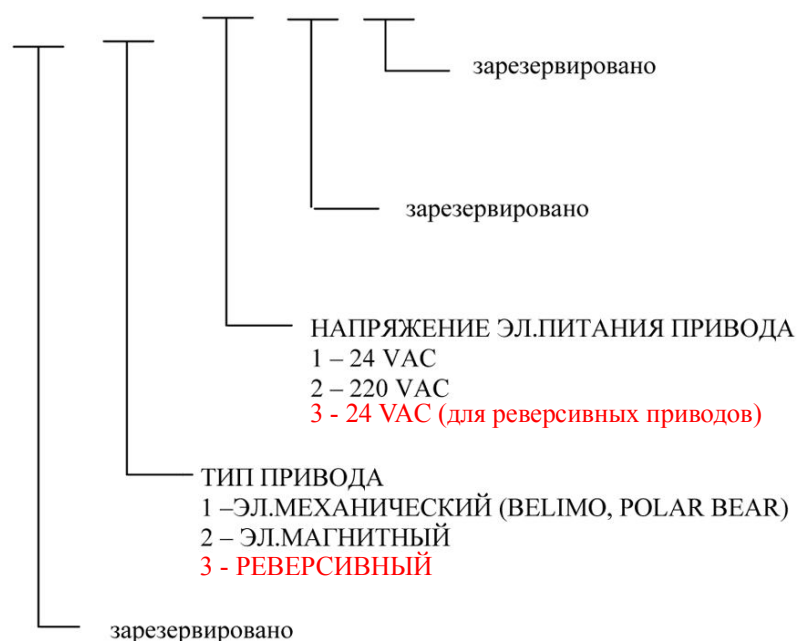

Пример:

БУОК-4 СВТ1163.42.210

Блок управления четырьмя противопожарными клапанами
 привод электромагнитный;
 напряжение электропитания привода 220V, 50Hz;

¹ возможно изготовление других типов БУОК по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.



ИСО 9001
 Система качества
 сертифицирована
 Российским
 Регистром

Оборудование ЗАО НПО «Севзапспецавтоматика» имеет все необходимые сертификаты: Пожарной Безопасности, Российского Речного и морского Регистров, АНО «Атомсертифика». Система менеджмента качества на предприятии соответствует стандартам ISO 9001.

Наше оборудование эксплуатируется на более чем 20 000 объектах. Среди них: Городской суд Санкт-Петербурга, Крупнейший аквапарк России «ПИТЕРЛЕНД», Морской порт Санкт-Петербурга, Ленинградская Атомная Электростанция, молочный завод «Галактика», ТРЦ «Румба», Центр отдыха «Остров сокровищ», Театральный комплекс «Лицедеи», Балтийская таможня.